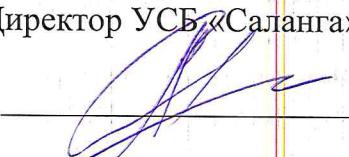


РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

Россия, 660064, г. Красноярск, о. Отдыха, 8,
тел.(391) 205-05-11, e-mail: invest@rcsskrsk.ru
www.rcsskrsk.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УСБ «Саланга» КГАУ «РЦСС»

 Я.А. Речкин

« 05 » августа 2021г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности для работников спортивного сооружения
учебно-спортивной базы «Саланга» КГАУ «РЦСС» ИПБ 001-2021-ФС

Введена в действие распоряжением № Р-ФС-0037/21
от «05» августа 2021г.

ст. Саланга
2021

1. Общие положения

- 1.1. Спортивное сооружение учебно-спортивная база «Саланга» КГАУ «РЦСС» расположена по адресу: Россия, Кемеровская обл., Тисульский район, Белогорское городское поселение, пгт. Белогорск, Белогорское лесничество, строение № 57.
- 1.2. УСБ «Саланга» является Филиалом Краевого государственного автономного учреждения «Региональный центр спортивных сооружений» (КГАУ «РЦСС»), (далее-Учреждение).
- 1.3. Настоящая инструкция устанавливает правила (меры) пожарной безопасности для работников спортивного сооружения учебно-спортивной базы «Саланга» КГАУ «РЦСС», (далее – филиал).
- 1.4. Настоящая инструкция утверждается и вводится в действие распоряжением директора УСБ «Саланга».
- 1.5. Настоящая инструкция признается утратившей силу на основании приказа директора, распоряжения директора филиала либо лиц, их замещающих.
- 1.6. Изменения в инструкцию вносятся на основании приказа директора, распоряжения директора филиала либо лиц, их замещающих.
- 1.7. Установить срок актуализации настоящей инструкции - по мере изменений сведений и информации. Ответственное лицо за актуализацию настоящей инструкции - главный инженер.

2. Порядок содержания территории, зданий, помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты (на этажи, кровлю)

- 2.1. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности на территории спортивного сооружения.
- 2.2. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках может проводиться в безветренную погоду при условии, что:
 - 2.2.1. участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от территории спортивного сооружения;
 - 2.2.2. территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;
 - 2.2.3. на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;
 - 2.2.4. лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения. Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется директором филиала.
 - 2.2.5. Ответственный за выполнение мероприятий, указанных в п. 2.2., – главный инженер или заведующий хозяйством.
- 2.3. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с

применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

2.4. Производить своевременную уборку мусора, тары, сухой растительности и покос травы. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

2.5. Обеспечить надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям и наружным установкам. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

2.6. Запрещается использовать для стоянки автомобилей площадки пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

2.7. Не допускается перекрывать проезды пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, доступ пожарных в этажи зданий. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

2.8. Обеспечить автоматическую разблокировку и открывание ворот от системы противопожарной защиты в случае пожара, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

2.9. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог или проездов, незамедлительно представить в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечить установку знаков, обозначающих направление объезда, или устроить переезды через ремонтируемые участки дорог или проездов. Ответственный – главный инженер или заведующий хозяйством.

2.10. На объектах защиты запрещается:

2.10.1. хранить и применять на чердаке, а также под свайным пространством здания легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством;

2.10.2. использовать чердаки, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. Ответственный – главный инженер или заведующий хозяйством;

2.10.3. снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров, и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством;

2.10.4. проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается

доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре). Ответственный – главный инженер или заведующий хозяйством;

2.10.5. размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, кровли. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством;

2.10.6. проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи). Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством;

2.10.7. устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством;

2.10.8. устраивать в производственных и складских помещениях зданий для организации рабочих мест антресоли, contadorki и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством;

2.10.9. размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством;

2.10.10. проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством;

2.10.11. превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в помещениях и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

Общее допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании филиала – 191 человек, в том числе: посетители столовой – 60 человек, проживающие в гостинице – 116 человек, персонал спортивного сооружения – 15 человек. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом, таких, как тренажерный зал, настольного тенниса, одновременное пребывание более 50 человек. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством;

2.11. Периодичность уборки устанавливается директором филиала. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. Установить следующий порядок уборки и хранения:

2.11.1. промасленная ветошь - сбор осуществлять в металлические ящики-контейнеры с крышкой и соответствующей надписью;

- 2.11.2. промасленная спец. одежда - хранение осуществлять в металлических шкафах (раздельно с личной одеждой);
- 2.11.3. уборку горючей пыли осуществлять с периодичностью 1 раз в день;
- 2.11.4. мусор и технологические отходы - вывоз осуществлять с периодичностью 1 раза в неделю.
- 2.11.5. Ответственный за выполнение мероприятий, указанных в п. 2.11., - главный инженер или заведующий хозяйством.
- 2.12. Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", запрещается:
- 2.12.1. в помещениях, зданиях любого функционального назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- 2.12.2. на кровлях, покрытии и выступающих частях фасадов зданий.
- 2.12.3. Ответственный за выполнение мероприятий, указанных в п. 2.12., – главный инженер или заведующий хозяйством.
- 2.13. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством;
- 2.14. Обеспечить наличие на противопожарных дверях исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов - приспособлений для самозакрывания. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством;
- 2.15. Обеспечить возможность свободного открывания изнутри на дверях без ключа запоров (замков) эвакуационных выходов. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством;
- 2.16. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
- 2.16.1. устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства;
- 2.16.2. устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах);
- 2.16.3. размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- 2.16.4. устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- 2.16.5. фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- 2.16.6. изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования;
- 2.16.7. двери чердачных помещений, а также технических этажей, подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.
- 2.16.8. Ответственный за выполнение мероприятий, указанных в п. 2.16., - главный инженер или заведующий хозяйством.
- 2.17. Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.
- 2.18. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.
- 2.19. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.
- 2.20. На объекте защиты запрещается:
- 2.20.1. эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- 2.20.2. пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- 2.20.3. эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также оберывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- 2.20.4. пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- 2.20.5. использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- 2.20.6. размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- 2.20.7. при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- 2.20.8. прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- 2.20.9. оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
- 2.20.10. Ответственный за выполнение мероприятий, указанных в п. 2.20., - главный инженер или заведующий хозяйством.
- 2.21. Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.
- 2.22. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности:
- 2.22.1. эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- 2.22.2. светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской;
- 2.22.3. зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.
- 2.22.4. Ответственный за выполнение мероприятий, указанных в п. 2.22., - главный инженер или заведующий хозяйством.
- 2.23. Установка временных ограждений на путях эвакуации и свободных площадках в период проведения соревнований, культурно-зрелищных и других спортивных мероприятий не допускается. Ответственный – главный инженер или заведующий хозяйством.
- 2.24. В спортивных залах, помещениях складирование горючих материалов, а также устройство помещений с конструкциями из трудногорючих и горючих материалов непосредственно под узлами крепления металлических и деревянных несущих конструкций запрещается. Ответственный главный инженер или заведующий хозяйством.
- 2.25. Для хранения спортивного инвентаря, изготовленного с применением поролона и других синтетических материалов с высоким удельным теплосодержанием и выделяющих при горении высокоопасные вещества, необходимо использовать помещения, отделенные от других помещений

противопожарными перегородками и перекрытиями. Ответственный главный инженер или заведующий хозяйством.

2.26. Поролоновые маты, сложенные в пределах залов в штабеля, следует укрывать брезентом. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

2.27. В отсутствии ответственных лиц, указанных пунктах 2.2.-2.26., обязанности возложить на лиц, их замещающих, назначенных приказом по Учреждению (за подписью директора Учреждения или лица, его замещающего).

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

3.1. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать технической документации изготовителя.

3.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

3.2.1. оставлять двери вентиляционных камер открытymi;

3.2.2. закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

3.2.3. подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, каминны, а также использовать их для удаления продуктов горения;

3.2.4. выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

3.2.5. хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

3.2.6. Ответственный за выполнение мероприятий, указанных в п. 3.2., – главный инженер или заведующий хозяйством.

3.3. Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с составлением акта. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

3.4. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами:

3.4.1. для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

3.4.2. для разогрева ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Отогрев следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами;

3.4.3. запрещается производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3.4.4. Ответственный за выполнение мероприятий, указанных в п. 3.4., - главный инженер или заведующий хозяйством.

3.5. В отсутствии ответственных лиц, указанных пунктах 3.1.-3.4., обязанности возложить на лиц, их замещающих, назначенных приказом по Учреждению (за подписью директора Учреждения или лица, его замещающего).

4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов

4.1. При работе с пожароопасными веществами и материалами должно быть обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.

4.2. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси). Ответственный – главный инженер или заведующий хозяйством.

4.3. При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует выполнять требования правил и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической документации по их транспортировке. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

4.4. Места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов должны быть обеспечены:

4.4.1. специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и т.п.). При этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие гнезда. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2 работающими;

4.4.2. первичными средствами пожаротушения;

4.4.3. исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении;

4.4.4. Ответственный за выполнение мероприятий указанных в п. 4.4., - главный инженер или заведующий хозяйством.

4.5. Запрещается хранение горюче-смазочных материалов в помещениях гаража, предназначенных для стоянки автомобилей:

4.5.1. постоянное и временное хранение ГСМ должно осуществляться в специально оборудованных отдельно стоящих помещениях, зданиях, сооружениях, металлических контейнерах, оборудованных естественной вентиляцией, укомплектованными первичными средствами пожаротушения (порошковые огнетушители, ящики с песком, укрывной материал) с исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении;

4.5.2. Хранение запасов горюче-смазочных материалов осуществляется в закрытой металлической таре, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла.

4.5.3. Ответственный за выполнением мероприятий, указанных в п. 4.5., - главный инженер или заведующий хозяйством.

4.6. Патроны для спортивного оружия следует хранить в специально оборудованных для этого помещениях (камеры хранения оружия), на расстоянии

не менее 0,5 метра от отопительных приборов и светильников, в заводской упаковке, не превышая установленных норм хранения. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

4.7. В отсутствии ответственных лиц, указанных пунктах 4.2.-4.6., обязанности возложить на лиц, их замещающих, назначенных приказом по Учреждению (за подписью директора Учреждения или лица, его замещающего).

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

5.1. Лицам, указанным в приложении №1 к настоящей инструкции, ежедневно в свое рабочее время контролировать состояние пожарной безопасности за ними помещений, территорий и оборудования.

5.2. Лицам, указанным в приложении №1 к настоящей инструкции, по окончании рабочего времени необходимо:

5.2.1. в помещениях обесточить электроустановки, за исключением систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

5.2.2. провести осмотр помещений, оборудования, на предмет отсутствия источников загорания, загромождений выездов и выходов;

5.2.3. закрыть окна, двери;

5.2.4. установить, произведена ли уборка помещений от горючих отходов, обтирочных материалов и порожней тары;

5.2.5. установить, не загромождены ли проходы, выходы из помещений и подступы к пожарным кранам и огнетушителям;

5.2.6. установить, не оставлено ли имущество или предметы, хранение которых в помещениях запрещено;

5.2.7. установить, не соприкасается ли имущество с радиаторами, трубами центрального отопления и другими нагревающимися поверхностями.

5.3. В отсутствии должностных лиц, указанных пункте 5.1., обязанности возложить на лиц, их замещающих, назначенных приказом по Учреждению (за подписью директора Учреждения или лица, его замещающего).

6. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ

6.1. В соответствии со статьёй 12 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», курение табака на территории и в помещениях спортивного сооружения УСБ «Саланга» КГАУ «РЦСС» - запрещено.

6.2. Временные монтажные и ремонтные огневые работы (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электро-резательные работы, бензина и керосино-резательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) проводить с оформлением наряда-допуска:

6.2.1. наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается директором филиала;

6.2.2. наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования

безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, состав исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ;

6.2.3. в наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к проведению работ (дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка ответственного лица о возможности проведения работ, сведения о ежедневном допуске к проведению работ, а также информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени.

6.2.4. Ответственный за выполнение мероприятий, указанных в п. 6.2., – главный инженер или заведующий хозяйством.

6.3. При проведении огневых работ запрещается:

6.3.1. приступать к работе при неисправной аппаратуре;

6.3.2. проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

6.3.3. использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

6.3.4. хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;

6.3.5. допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного удостоверения;

6.3.6. допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

6.3.7. проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

6.3.8. проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, kleев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

6.3.9. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

6.3.10. Ответственный за выполнение мероприятий указанных в п. 6.3., - главный инженер или заведующий хозяйством.

6.4. При проведении огневых работ необходимо:

6.4.1. провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

6.4.2. обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями и покрывалом для изоляции очага возгорания;

6.4.3. плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

6.4.4. осуществлять контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

6.4.5. прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или

технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

6.4.6. Ответственный за выполнение мероприятий, указанных в п. 6.4., - главный инженер или заведующий хозяйством.

6.5. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожароизносимых веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ). Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

6.6. При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа). Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

6.7. Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном режиме. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

6.8. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоизносимых паро- и пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

6.9. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

6.10. Место для проведения сварочных и резательных работ на территории и в помещениях спортивного сооружения, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1x1 миллиметр. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

6.11. Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

6.12. В перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и

освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать. По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места). Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

6.13. Ответственный за применение открытого огня и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных - ответственный руководитель работ, указанный в наряде-допуске, оформленном для проведения огневых работ.

6.14. В отсутствии ответственных лиц, указанных пункте 6.2.- 6-12., обязанности возложить на лиц, их замещающих, назначенных приказом по Учреждению (за подписью директора Учреждения или лица, его замещающего).

7. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

7.1. Специальная одежда работников должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

7.2. Хранение горючих веществ и материалов, легковоспламеняющихся жидкостей и газов, взрывоопасных веществ, не предусмотренных для хранения в соответствии с проектной документацией и расчетами категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в помещениях спортивного сооружения запрещается.

7.3. Ответственный за выполнение мероприятий, указанных в п. 7.1.-7.2., – главный инженер или заведующий хозяйством.

7.4. В отсутствии ответственных лиц, указанных пунктах 7.3., обязанности возложить на лиц, их замещающих, назначенных приказом по Учреждению (за подписью директора Учреждения или лица, его замещающего).

8. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья и материалов

8.1. Допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья и материалов:

8.1.1. на рабочих местах – не более суточной потребности;

8.1.2. на складе - не более трёх месячного запаса;

8.2. В производственных и складских помещениях допускается хранение пожаровзрывоопасных веществ и материалов в количествах, определенных проектной документацией или расчетами (расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, в данных расчетах отражены сведения о количестве веществ и материалов).

8.3. В помещении спортивного сооружения допускается максимальное единовременное нахождение пожароопасных веществ и материалов (верстаки, скамьи (древесина), масло для смазки оборудования, обтирочная ветошь, пластмассовые емкости, спортивный инвентарь из пластика и кожзаменителя) в количестве 1000 кг.

8.4. Ответственный за выполнение мероприятий, указанных в п. 8.1.-8.3., - главный инженер или заведующий хозяйством.

8.5. В отсутствии ответственных лиц, указанных пунктах 8.4., обязанности возложить на лиц, их замещающих, назначенных приказом по Учреждению (за подписью директора Учреждения или лица, его замещающего).

9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши

9.1. Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

9.2. Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта проводятся не реже 1 раза в год. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

9.3. Очистку вентиляционных систем, пожаровзрывобезопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.

9.4. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.

9.5. Обеспечить выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. При этом очистка указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, проводится:

9.5.1. в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал;

9.5.2. в помещениях категорий В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие;

9.5.3. в помещениях других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в год.

9.5.4. Ответственный за выполнение мероприятий, указанных в п. 9.5., - главный инженер или заведующий хозяйством.

9.6. Обеспечивает исправное состояние искрогасителей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, а также устройств молниезащиты, устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

9.7. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

9.8. Во всех производственных и складских помещениях здания сбор горючего мусора, отходов и промасленной ветоши осуществлять в течение всего рабочего дня в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой, а по окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров в специально отведенное место для сбора твердых отходов. Смазки и масла надлежит хранить в специально отведенных для этого запирающихся по окончании рабочего дня

металлических шкафах. Уборку помещения оружейной мастерской следует производить ежедневно. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

9.9. В помещениях гостиничных номеров, офисов, рабочих кабинетов, в местах общего пользования и санузлах сбор горючего мусора и отходов осуществлять в течение всего рабочего дня в корзины для сбора мусора, а по окончании рабочего дня удалять содержимое указанных корзин в специально отведенное место для сбора твердых отходов. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

9.10. Вывоз и утилизацию твердых отходов, накапливаемых на площадке для сбора мусора, следует осуществлять силами специализированной подрядной организации по мере наполнения контейнеров. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

9.11. В отсутствии ответственных лиц, указанных пунктах 9.1.-9.10., обязанности возложить на лиц, их замещающих, назначенных приказом по Учреждению (за подписью директора Учреждения или лица, его замещающего).

10. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

10.1. Запрещается выполнять производственные операции на оборудовании и установках с неисправностями, которые могут привести к пожарам, а также при отключении контрольно-измерительных приборов, определяющих заданные режимы температуры, давления, концентрации и других технологических параметров горючих газов, паров горючих жидкостей. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством.

11. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности

Ответственные за пожарную безопасность зданий, сооружений, помещений и территории спортивного сооружения отвечают за:

11.1. Разработку и подготовку проектов локальных нормативных актов (инструкций) и организационно-распорядительных документов спортивного сооружения в области пожарной безопасности Ответственный – главный инженер, а в период его отсутствия, лицо его замещающее в установленном порядке;

11.2. Ежедневные осмотры путей эвакуации, эвакуационных и аварийных выходов в помещениях спортивного сооружения. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством;

11.3. Своевременное информирование директора филиала о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности – ответственные лица, указанные в Приложении №1 к настоящей Инструкции;

11.4. Пресечение нарушений требований пожарной безопасности, допускаемых работниками (использование открытого огня, захламление путей эвакуации и т.п.) в помещениях спортивного сооружения - ответственные лица, указанные в Приложении №1 к настоящей Инструкции;

- 11.5. Соблюдение порядка хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством;
- 11.6. Соблюдение порядка сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды, соблюдение порядка и периодичности уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды. Ответственный - главный инженер или заведующий хозяйством;
- 11.7. В отсутствии должностных лиц, указанных пунктах 11.1.-11.1.6., обязанности возложить на лиц, их замещающих, назначенных приказом по Учреждению (за подписью директора Учреждения или лица, его замещающего).

12. Обязанности и действия работников при пожаре

12.1. Общие требования:

- 12.1.1. действие раздела Инструкции распространяется на всех работников спортивного сооружения в период их нахождения на рабочем месте на территории спортивного сооружения, согласно утвержденным графикам работы, двадцать четыре часа в сутки;
- 12.1.2. все работники спортивного сооружения должны быть ознакомлены с настоящей Инструкцией и планом эвакуации людей при пожаре;
- 12.1.3. каждый работник независимо от занимаемой должности обязан четко знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару;
- 12.1.4. лица, виновные в нарушении пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим Законодательством;
- 12.2. с целью выработки у работников и посетителей филиала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации, когда из зданий филиала при пожаре ещё можно выйти, и когда эвакуация обычным путём уже невозможна, разработана памятка «Рекомендуемые варианты поведения при пожаре работников и посетителей УСБ «Саланга», согласно приложению №4 к настоящей Инструкции.
- 12.3. Порядок действия работников при обнаружении пожара, срабатывании пожарной сигнализации и включении автоматической системы оповещения об эвакуации людей:

При обнаружении пожара, срабатывании пожарной сигнализации и включении автоматической системы оповещения об эвакуации людей необходимо:

- 12.3.1. немедленно сообщить об этом по телефону установленному на постах охраны, кабинетах в пожарную часть п.г.т. Тисуль (телефон – 838447 2-15-62 или в пожарную часть п.г.т. Белогорск 83844763001, (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); Сообщить: «Пожар в здании филиала «Саланга» КГАУ «РЦСС». Адрес: Россия, Кемеровская обл., Тисульский район, Белогорское городское поселение, пгт Белогорск, Белогорское лесничество, строение № 57, УСБ «Саланга». Горит (в каком помещении, что горит). Сообщил (должность Ф.И.О.)»;
- 12.3.2. оповестить работников и посетителей о пожаре с помощью системы оповещения. Нажать ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя,

находящуюся на стене около дверей эвакуационных выходов, если оповещение о пожаре не включилось автоматически. Сообщить о пожаре своему непосредственному руководителю;

12.3.3. покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

12.3.4. без паники и суеты эвакуироваться из здания согласно плану эвакуации, избегая встречных и пересекающих потоков людей, эвакуируясь в Пункт (место) сбора, согласно приложению №2 к настоящей Инструкции.

12.4. Выполнение возложенных функций при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей и принятие меры по тушению пожара в начальной стадии

В период рабочего времени назначены следующие ответственные лица за:

12.4.1. сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб спортивного сооружения – работник, обнаруживший пожар;

12.4.2. дублирование сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану и доведение сообщения директору филиала - главный инженер или заведующий хозяйством;

12.4.3. определение места срабатывания пожарного извещателя с помощью приемно-контрольной аппаратуры (панель пожарной сигнализации) автоматической пожарной сигнализации и направление в это место члена дежурной смены - руководитель дежурной смены;

12.4.4. осмотр зоны тревоги и прилегающих помещений на предмет задымления или пламени – члены дежурной смены;

12.4.5. принятие решения о начале эвакуации, организация и контроль проведения эвакуации посетителей и лиц, в отношении которых предоставлен доступ к объекту спорта из гостиницы – руководитель дежурной смены, администратор;

12.4.6. оповещение посетителей гостиницы, вывод посетителей и сопровождение посетителей в Пункт (место) сбора через ближайшие эвакуационные выходы – старшая горничная, горничная, работники столовой;

12.4.7. доставка пожарных рукавов и мотопомпы, к месту её развертывания – водитель автомобиля, второй сменный сторож, слесарь-сантехник и слесарь теплового пункта;

12.4.8. развертывание имеющихся мотопомп и пожарных рукавов, для подачи воды к месту возгорания из ручья, пожарных емкостей - слесарь-сантехник, слесарь теплового пункта;

12.4.9. по возможности тушение пожара в начальной стадии первичными средствами пожаротушения – ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторож, водитель. Порядок работы огнетушителем прописан в приложении № 3 к настоящей Инструкции;

12.4.10. ликвидация всех возможных препятствий у эвакуационных выходов, проверка открытия эвакуационных выходов - главный инженер или заведующий хозяйством;

12.4.11. отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы агрегатов, аппаратов, выполнение

других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания спортивного сооружения – находящиеся на смене главный инженер или заведующий хозяйством, при их отсутствии на рабочем месте - электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

отключение сети рабочего освещения и сети электроснабжения розеток офисных помещений и номеров гостиницы следует производить в этажных распределительных щитах (ЩО, ЩР, ЩК), путем отключения вводных автоматических выключателей;

-отключение технологического оборудования кухни столовой филиала следует производить путем отключения вводных автоматических выключателей в распределительных щитах (ЩХ, ЩТ, ЩМ), расположенных в коридоре кухни;

-отключение систем вентиляции, в случае отказа системы автоматического отключения при срабатывании пожарной сигнализации следует производить путем отключения вводных автоматических выключателей в щитах управления вентиляционными установками, расположенных в П-014 помещение обеденного зала; П-020 – помещение постирочной; П-030 – подсобное помещение;

12.4.12. прекращение всех работ в здании спортивного сооружения, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара - главный инженер или заведующий хозяйством;

12.4.13. осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны - главный инженер или заведующий хозяйством;

12.4.14. организация спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств – главный инженер или заведующий хозяйством;

12.4.15. проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре) - главный инженер или заведующий хозяйством;

12.4.16. по возможности информирование и удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара - главный инженер или заведующий хозяйством;

12.4.17. обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара - главный инженер или заведующий хозяйством;

12.4.18. по возможности эвакуация и сохранность материальных ценностей - главный инженер или заведующий хозяйством;

12.4.19. встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара - главный инженер или заведующий хозяйством;

12.4.20. открытие ворот и принятие мер для освобождения проездов от машин для беспрепятственного проезда пожарных подразделений и других экстренных служб к зданию спортивного сооружения - главный инженер или заведующий хозяйством, в отсутствии их-сторож.

12.4.21. информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях спортивного сооружения, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара – главный инженер или заведующий хозяйством;

12.4.22. эвакуация из здания, производится, согласно плану эвакуации без паники и суеты, избегая встречных и пересекающихся потоков людей, эвакуируясь в Пункт (место) сбора, согласно приложению №2 к настоящей Инструкции, если есть угроза жизни и здоровью;

12.4.23. доклад должностных лиц директору филиала о количестве эвакуировавшихся по прибытии в Пункт (место) сбора:

-администратор, старшая горничная и горничная – за лиц, в отношении которых предоставлен доступ к объекту спорта (спортсмены, посетители);

12.4.24. главный инженер или заведующий хозяйством - за работников филиала, работников обслуживающих организаций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
4. ППБ-0-148-87. Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений" (утв. МВД СССР 25.12.1987, Госкомспортом СССР 11.01.1988).
5. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Разработал:

Ведущий специалист по противопожарной профилактике

Г.Ф. Яцинов

Документ прошел согласование в системе электронного документооборота КГАУ "РЦСС", согласование № 031059

Приложение №1 к Инструкции о мерах пожарной безопасности для
работников спортивного сооружения УСБ «Саланга» КГАУ «РЦСС»
ИПБ 001-2021-ФСЦ

Подвал 2 этажного нежилого здания УСБ "Саланга"

№ помещения	Классификация помещений по функциональному назначению	№ по плану	Назначение помещений	Общая площадь м. кв.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в помещении
Раздел 1. Подвал					
п001	Комната хранения оружия	1	основное	12,2	Посменно.
п002	основное	2	основное	39,8	Главный инженер или заместитель директора по быту
п003	подсобное	3	подсобное	13,9	
п004	подсобное	4	подсобное	6,9	
п005	подсобное	5	подсобное	7,1	
п006	основное	6	основное	11,8	
п007	основное	7	основное	30,9	
п008	Теплопункт (Бойлерная)	8	основное	30,7	
п009	подсобное	9	подсобное	1,1	Главный инженер или заведующий хозяйством.
п010	подсобное	10	подсобное	2,3	
п011	коридор	11	коридор	6,9	
п012	туалет	12	туалет	1,2	
п013	коридор	13	коридор	5,5	
п014	Обеденный зал	14	основное	88,6	Посменно.
п015	коридор	15	коридор	9	Посменно.
п016	подсобное	16	основное	31	Главный инженер или заместитель директора по быту.
п017	подсобное	17	подсобное	14,1	
п018	Запас.Пок.Выход	18	подсобное	3,2	
п019	Банкетный зал	19	основное	40,6	
п020	Постирочная	20	основное	24	

№ помещения	Классификация помещений по функциональному назначению	№ по плану	Назначение помещений	Общая площадь м. кв.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в помещении
п021	Подсобное	21	Подсобное	6,3	Посменно.
п022	коридор	22	коридор	2	Главный инженер или
п023	санузел	23	санузел	2,8	заместитель директора по быту.
п024	коридор	24	коридор	3,6	
п025	основное	25	основное	5,7	
п026	основное	26	основное	2,2	
п027	коридор	27	коридор	1,1	
п028	коридор	28	коридор	3,1	
п029	основное	29	основное	22,1	
п030	Подсобное	30	Подсобное	16,1	
п031	Основное	31	Основное	12,6	
п032	коридор	32	коридор	2,3	
п033	Склад зав. хоз - хим, моющие средства	33	основное	7,6	Посменно. Главный инженер или заместитель директора по быту.
п034	Склад кухня	34	основное	8,7	
п035	Спорт. комната	35	основное	27,7	
п036	Административная - Офис	36	основное	30,2	
п037	коридор	37	коридор	0,9	
п038	Подсобное	38	Подсобное	2,1	
п039	Подсобное	39	Подсобное	2	
п040	туалет	40	туалет	1,7	

Первый этаж 2 этажного нежилого здания УСБ "Саланга инв. номер: 01010006

№ помещения	Классификация помещений по функциональному назначению	№ по плану	Назначение помещений	Общая площадь м. кв.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в помещении филиала
					Раздел 2. Первый этаж
1001		тамбур	1	тамбур	1,2
1002	лестничная клетка		2	лестничная клетка	8,4
1003	санузел		3	санузел	2,6
1004	основное		4	основное	25,4
1005	основное		5	основное	12,1
1006	основное		6	основное	18,2
1007	коридор		7	коридор	4,6
1008	санузел		8	санузел	2,4
1009	санузел		9	санузел	2,4
1010	основное		10	основное	22,7
1011	основное		11	основное	11,7
1012	основное		12	основное	11,1
1013	основное		13	основное	14,9
1014	основное		14	основное	16,9
1015	коридор		15	коридор	4,4
1016	санузел		16	санузел	2,3
1017	санузел		17	санузел	2,4
1018	основное		18	основное	26
1019	основное		19	основное	11,7
1020	основное		20	основное	11,2
1021	основное		21	основное	26,6
1022	санузел		22	санузел	2,3
1023	санузел		23	санузел	2,3
1024	основное		24	основное	17,4

№ помещения	Классификация помещений по функциональному назначению	№ по плану	Назначение помещений	Общая площадь м. кв.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в помещении филиала
1025	коридор	25	коридор	4,4	
1026	основное	26	основное	13,3	
1027	основное	27	основное	24,6	
1028	санузел	28	санузел	2,5	
1029	тамбур	29	тамбур	1,6	
1030	лестничная клетка	30	лестничная клетка	8,3	
1031	санузел	31	санузел	2,4	
1032	основное	32	основное	19,1	
1033	основное	33	основное	8,4	
1034	коридор	34	коридор	7,7	
1035	коридор	35	коридор	7,5	
1036	основное	36	основное	8,8	
1037	основное	37	основное	18,6	
1038	санузел	38	санузел	2,2	
1039	тамбур	39	тамбур	1,8	
1040	лестничная клетка	40	лестничная клетка	9,2	
1041	санузел	41	санузел	2,3	
1042	основное	42	основное	19,3	
1043	основное	43	основное	9,7	
1044	коридор	44	коридор	8,1	
1045	основное	45	основное	9,2	
1046	основное	46	основное	19,2	
1047	коридор	47	коридор	8,4	
1048	санузел	48	санузел	2,4	

Посменно.

Главный инженер или

заместитель директора по быту.

Второй этаж 2 этажного нежилого здания УСБ "Саланга"

№ помещения	Классификация помещений по функциональному назначению	№ по плану	Назначение помещений	Общая площадь м. кв.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в помещении филиала
Раздел 3.Второй этаж					
2001	лестничная клетка	1	лестничная клетка	10,4	
2002	коридор	2	коридор	4,9	
2003	санузел	3	санузел	2,4	
2004	основное	4	основное	25,5	
2005	основное	5	основное	11	
2006	основное	6	основное	24	
2007	санузел	7	санузел	2,4	
2008	санузел	8	санузел	2,3	
2009	основное	9	основное	26,3	
2010	основное	10	основное	12,1	
2011	основное	11	основное	11,6	
2012	основное	12	основное	15,2	
2013	основное	13	основное	17,5	
2014	коридор	14	коридор	3,9	
2015	санузел	15	санузел	2,5	
2016	санузел	16	санузел	2,5	
2017	основное	17	основное	26,3	
2018	основное	18	основное	12,3	
2019	основное	19	основное	12,6	
2020	основное	20	основное	26,9	
2021	санузел	21	санузел	2,4	
2022	санузел	22	санузел	2,4	
2023	основное	23	основное	24,6	
Посменно.					
Главный инженер или заместитель директора по быту.					

№ помещения	Классификация помещений по функциональному назначению	№ по плану	Назначение помещений	Общая площадь м. кв.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в помещении филиала
2024	основное	24	основное	11,2	Главный инженер или заместитель директора по быту.
2025	коридор	25	коридор	6	
2026	основное	26	основное	19	
2027	санузел	27	санузел	2,2	
2028	лестничная клетка	28	лестничная клетка	10,7	
2029	санузел	29	санузел	2,3	
2030	основное	30	основное	18,9	
2031	коридор	31	коридор	8,2	
2032	основное	32	основное	8,9	
2033	основное	33	основное	8,3	
2034	основное	34	основное	19,7	
2035	коридор	35	коридор	7,7	
2036	санузел	36	санузел	2,3	
2037	лестничная клетка	37	лестничная клетка	10,9	
2038	санузел	38	санузел	2,6	
2039	санузел	39	санузел	2,6	
2040	коридор	40	коридор	8,3	
2041	основное	41	основное	9,9	
2042	основное	42	основное	8,8	
2043	основное	43	основное	20,1	
2044	коридор	44	коридор	7,7	
2045	санузел	45	санузел	2,1	

Здания и сооружения, территория

№ п/п	Наименование объекта здания, территория, помещение.	Кадастровый (или условный) номер	Классификация объектов по функциональному назначению	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
Раздел 1. Здания и сооружения				
1	Здание нежилое, нежилое здание гаража, 1 - этажный, общая площадь 105,1 кв.м, лит. 2, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, Тисульский район, Саланга (ст.)	42:00:0000000:0000:32: 228:001:000000010	Одноэтажное здание "Гараж"	Посменно. Главный инженер или заведующий хозяйством
2	Здание нежилое, назначение: баня, 1-этажный, общая площадь 43,6 кв.м, лит. 6, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, Тисульский район, Саланга (ст.)	42:00:0000000:0000:32: 228:001:000000030	Одноэтажное здание "Баня"	Посменно. Главный инженер или заведующий хозяйством
3	Сооружение, назначение: стрельбище, площадь застройки 2848,7 м., лит. 4, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, Тисульский район, Саланга (ст.)	42:00:0000000:0000:32: 228:001:000000050	Сооружение "Стрельбище"	Посменно. Главный инженер или заведующий хозяйством
4	Здание нежилое, назначение: насосное здание насосной станции, 1- этажный, общая площадь 17,3 кв. м., лит. 3, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, Тисульский район, Саланга (ст.)	42:00:0000000:0000:32: 228:001:000000020	Одноэтажное здание	Посменно. Главный инженер или заведующий хозяйством
5	Гараж, назначение: нежилое здание, 2 - этажный, общая площадь 445,1 кв. м, инв. № 3-462, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, южная	42:13:0122001:377	Двухэтажное здание "Гараж с подсобными помещениями"	Посменно. Главный инженер или заведующий хозяйством

№ п/п	Наименование объекта здания, территория, помещение.	Кадастровый (или условный) номер	Классификация объектов по функциональному назначению	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
6	часть Тисульского района, Белогорское лесничество, строение 6			
7	Водоразборная разведочно-эксплуатационная скважина №1, назначение б нежилое, 2- этажный (подземных этажей-1), общая площадь 10,1 кв.м, инв.№ нет, адрес местонахождение) объекта: Кемеровская область, Тисульского района, Белогорское лесничество, сооружение № 1.	нет	Скважина № 1	Посменно. Главный инженер или заведующий хозяйством
8	Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое здание, 1 - этажный, общая площадь 52, 9 кв. м., инв. № 3-483, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область. Южная часть Тисульского района, Белогорское лесничество, строение № 3 а.	42:13:0122003:33	Здание "Трансформаторная подстанция"	Посменно. Главный инженер или заведующий хозяйством
9	Гостиница, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 144,4 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, южная часть Тисульского района, Белогорское лесничество, строение № 5.	42:13:0122003:94	Двухэтажное здание "Гостиница"	Посменно. Главный инженер или заведующий хозяйством
	Лыжероллерная трасса проляжённостью 2380 м. адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, Тисульский район, на земельном участке с кадастровым	42:13:0122002:107	Сооружение "Лыжероллерная трасса"	Посменно. Главный инженер или заведующий хозяйством


№ п/п	Наименование объекта здания, территория, помещение. номером 42:13:0122002:0002	Кадастровый (или условный) номер	Классификация объектов по функциональному назначению	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
10	Земельный участок, земли населённых пунктов, место размещения адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область. Южная часть Тисульского района, Белогорское лесничество.		Прилегающая территория к зданиям и сооружениям филиала "Саланга".	Посменно. Главный инженер или заведующий хозяйством
11	Нежилое помещение, назначение: котельная, 2- этажный (подземных этажей- подвал), общая площадь 83,7 кв.м., лит. 1, адрес (местонахождение) объекта : Кемеровская область, Тисульский район, Саланга (ст.)	42:00:0000000:0000:32: 228:001:00000040:2000 1	Подвальное помещение" Котельная"	Посменно. Главный инженер или заведующий хозяйством

Разработал:
Ведущий специалист по противопожарной профилактике

Г.Ф. Ячинов

Приложение №2 к инструкции о мерах пожарной безопасности для работников спортивного сооружения УСБ «Саланга» КГАУ «РЦСС»
ИПВ 001-2021-ФСД

Пункт (место) сбора для работников спортивного сооружения УСБ «Саланга» КГАУ «РЦСС»

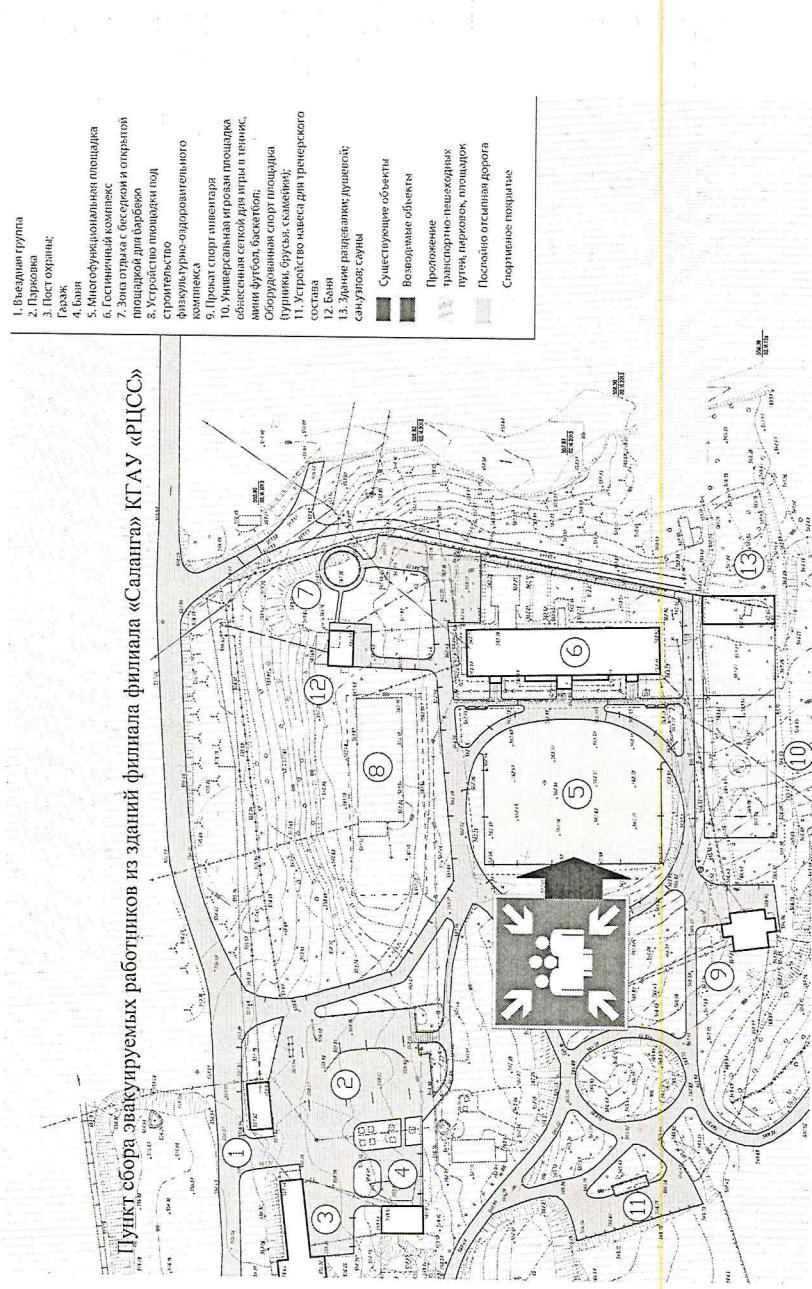

Разработал:
Ведущий специалист по противопожарной профилактике

Г.Ф. Яцинов

Приложение №3 к инструкции о мерах пожарной
безопасности для работников спортивного
сооружения УСБ «Саланга» КГАУ «РЦСС»
ИПБ 001-2021-ФСЦ

Памятка
«Порядок использования первичных средств пожаротушения
работниками филиала при пожаре».

Порядок использования углекислотных огнетушителей.

1. Переносной углекислотный огнетушитель закачного типа, предназначен для тушения таких возгораний (пожаров в начальной стадии их развития):
 - 1.1. жидких горючие вещества (класс пожара В);
 - 1.2. загоревшаяся одежда на человеке, так как углекислота имеет пониженную температуру и способствует быстрой локализации ожога у пострадавшего, а также не создает порошкового облака, порошок которого мог бы попадать в дыхательные пути человека, на котором загорелась одежда в отличие от порошкового огнетушителя;
 - 1.3. электронное оборудование (компьютеры, телевизоры и т.п.);
 - 1.4. электрические машины коллекторного типа (электродвигатели, электродрели и т.п.), так как огнетушащее вещество (углекислота) не электропроводна и после испарения не оставляет никаких электропроводящих веществ;
 - 1.5. электроустановки, электроприемники, электроустановочная арматура и наружная электропроводка, находящиеся под напряжением до 1000В (класс пожара Е).
2. Углекислотным огнетушителем не рекомендуется тушить:
 - 2.1. вещества, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий, термит, целлULOид);
 - 2.2. этиловый спирт (в нем хорошо растворяется углекислота);
3. Углекислотный огнетушитель предназначен для тушения возгораний как в помещениях, так и на открытом пространстве при температуре окружающей среды от -20 до +50°C.
4. Порядок приведения в действие огнетушителя:
 - 4.1. поднести огнетушитель к месту возгорания на расстояние 1,5 м с наветренной стороны;
 - 4.2. удалить пломбу установленную на штоке предохранительного фиксатора;
 - 4.3. держа огнетушитель одной рукой за ручку, другой резко выдернуть предохранительный фиксатор (чеку);
 - 4.4. направить растрub огнетушителя на очаг возгорания;
 - 4.5. нажать рукой вниз на рычаг запорно-пускового устройства и отпустить его;
 - 4.6. убедиться в том, что огнетушащее вещество попадает на очаг возгорания. При необходимости поднести огнетушитель ближе к очагу возгорания;

4.7. убедиться в том, что нет «отбоя» огнетушащего вещества (углекислота, выйдя из растрюба, ударились о поверхности, отразилась от них и попала на тушащего). В случае, если образовался «отбой» углекислоты, необходимо немедленно отойти от очага возгорания на расстояние, исключающее попадание углекислоты на тушащего.

5. Приемы тушения пожара с помощью углекислотного огнетушителя:

5.1. При тушении твердых горючих веществ необходимо:

5.1.1. направлять огнетушащее вещество в основание пламени короткими и точными струями при полностью нажатом рычаге запорно-пускового устройства, контролируя результаты тушения и эффективность использования огнетушащего вещества из огнетушителя 6–9 секунд;

5.1.2. перемещать растрюб таким образом, чтобы покрыть огнетушащим веществом всю горящую поверхность и создать наибольшую концентрацию огнетушащего вещества в зоне горения;

5.1.3. подачу огнетушащего вещества необходимо осуществлять, передвигаясь вперед и не оставляя позади себя и по бокам непотушенные участки;

5.1.4. начинать тушение возгорания в одном месте и методично, не разбрасывая огнетушащее вещество по всему очагу возгорания; только потушив огонь в одном месте можно переходить на другой участок;

5.1.5. после того, как пламя сбито, и при наличии заряда в огнетушителе необходимо дополнительно покрыть те участки потушенной поверхности, которые имеют тенденцию к повторному возгоранию;

5.1.6. после тушения горючих материалов, способных тлеть (пластик, бумага, ткань и т.п.), с целью предупреждения повторного воспламенения необходимо применить на эти материалы огнетушащие вещества охлаждающего действия (водные, пенные огнетушители, воду);

5.2. При тушении жидкких горючих веществ необходимо:

5.2.1. подавать струю огнетушащего вещества, в первую очередь, на ближайший край очага возгорания, передвигая растрюб из стороны в сторону, чтобы покрыть очаг по всей ширине;

5.2.2. направлять струю огнетушащего вещества на горящую поверхность, а не на пламя, под углом примерно 45° к ней; запрещается тушить жидкие горючие вещества, направляя струю огнетушащего вещества сверху вниз;

5.2.3. осуществлять подачу огнетушащего вещества непрерывно, передвигаясь вперед и не оставляя позади себя и по бокам непотушенные участки.

5.3. При тушении газообразных горючих веществ необходимо струю огнетушащего вещества направлять в струю газа почти параллельно газовому потоку, создавая облако из огнетушащего вещества.

5.4. При тушении электроустановок, электроприемников, электроустановочной арматуры и наружной электропроводки под напряжением до 1000В струю огнетушащего вещества необходимо направлять непосредственно на основание пламени с расстояния не менее 1 м от растрюба и корпуса огнетушителя до токоведущих частей.

5.5. При тушении электроустановок напряжением от 1000В до 10000В тушение производится с расстояния не менее 2 м от растрюба и корпуса огнетушителя до токоведущих частей.

5.6. При тушении загоревшейся на человеке одежды необходимо направлять струю огнетушащего вещества касательно к телу потерпевшего с целью

исключения попадания огнетушащего вещества потерпевшему в глаза, нос, рот, уши. Лучше всего в такой ситуации дать команду пострадавшему лечь или с применением силы уложить его на пол, землю и тушить загоревшуюся на нем одежду, направляя огнетушащее вещество со стороны головы в сторону ног пострадавшего.

5.7. При тушении возгорания необходимо выбрать такую позицию, чтобы видеть очаг пожара и идти, по мере возможности, навстречу огня, а не вслед за ним.

5.8. Горящую вертикальную поверхность необходимо тушить снизу вверх.

5.9. Тушить очаг пожара необходимо в такой последовательности, чтобы ограничить его распространение в сторону, где имеются эвакуационные выходы, легковоспламеняющиеся и горючие материалы, баллоны с газами, поверхности, окрашенные горючими красками, ценные документы и оборудование.

5.10. В случае, если пожар имеет тенденцию распространения на узкий участок помещения (например, коридор), в котором единственным путем распространения огня является деревянный пол, а стены и потолок выполнены из негорючих материалов, огнетушитель необходимо привести в действие, направив его на пол данного участка помещения, с целью недопущения или замедления дальнейшего распространения огня.

5.11. При тушении необходимо следить за тем, чтобы путь к эвакуационному выходу оставался постоянно свободным от огня и дыма для личной эвакуации тушащего.

5.12. При наличии нескольких огнетушителей и людей необходимо применять огнетушители одновременно, а не по одному.

5.13. После того, как возгорание потушено, необходимо в течение 5 часов обеспечить наблюдение за местом возгорания, чтобы не допустить повторного возникновения пожара.

6. Меры безопасности при эксплуатации огнетушителя:

6.1. При эксплуатации огнетушителя запрещается:

6.1.1. эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе, на запорно-пусковом устройстве, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя;

6.1.2. допускать случаи падения огнетушителя и наносить по нему удары;

6.1.3. держать за растряб огнетушителя рукой, чтобы избежать обморожения рук, так как температура на его поверхности понижается до минус 60° С;

6.1.4. разбирать и ремонтировать огнетушитель, так как ремонт огнетушителей должен осуществляться в специализированных организациях.

7. В случае применения огнетушителя в закрытом и небольшом пространстве необходимо сразу же после окончания тушения покинуть это помещение и проверить его, так как углекислый газ, хотя и не является отравляющим веществом, может оказывать удушающее действие, если его вдыхать в достаточно больших концентрациях в течении определенного времени.

Порядок использования порошковых огнетушителей

1. Переносной порошковый огнетушитель предназначен для тушения следующих возгораний (пожаров в начальной стадии их развития):

1.1. горение твердых веществ (пожар класса А) например, уголь, текстиль, пластмасса;

1.2. горение газообразных веществ (пожар класса С) например горение бытового газа, пропана и других;

- 1.3. горение металлов (пожар класса D) например горение легких и щелочных металлов, металлоконструкций соединений;
- 1.4. электроустановки, электроприемники, электроустановочная арматура и наружная электропроводка, находящиеся под напряжением до 1000В (пожар класса Е).
2. Не следует использовать порошковые огнетушители для тушения оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (ЭВМ, электронное оборудование, электромашины коллекторного типа и т.д.).
3. Порошковый огнетушитель предназначен для тушения возгораний как в помещениях, так и на открытом пространстве при температуре окружающей среды от -45 до +50°C.
4. Порядок приведения в действие огнетушителя:
 - 4.1. поднести огнетушитель к месту возгорания на расстояние 1,5 м с наветренной стороны;
 - 4.2. удалить пломбу установленную на штоке предохранительного фиксатора;
 - 4.3. держа огнетушитель одной рукой за ручку, другой резко выдернуть предохранительный фиксатор (чеку);
 - 4.4. направить гибкий рукав (шланг) на очаг возгорания;
 - 4.5. нажать рукой вниз на рычаг запорно-пускового устройства и отпустить его;
 - 4.6. убедиться в том, что огнетушащее вещество попадает на очаг возгорания. При необходимости поднести огнетушитель ближе к очагу возгорания;
 - 4.7. убедиться в том, что нет «отбоя» огнетушащего вещества (порошок, выйдя из расструба, ударился о поверхности, отразился от них и попал на тушащего). В случае, если образовался «отбой» порошка, необходимо немедленно отойти от очага возгорания на расстояние, исключающее попадание порошка на тушащего.
5. Приемы тушения пожара с помощью порошкового огнетушителя:
 - 5.1. При тушении твердых горючих веществ необходимо:
 - 5.1.1. направлять огнетушащее вещество в основание пламени короткими и точными струями при полностью нажатом рычаге запорно-пускового устройства, контролируя результаты тушения и эффективность использования огнетушащего вещества из огнетушителя 6÷9 секунд;
 - 5.1.2. перемещать гибкий рукав (шланг) таким образом, чтобы покрыть огнетушащим веществом всю горящую поверхность и создать наибольшую концентрацию огнетушащего вещества в зоне горения;
 - 5.1.3. подачу огнетушащего вещества необходимо осуществлять, передвигаясь вперед и не оставляя позади себя и по бокам непотушенные участки;
 - 5.1.4. начинать тушение возгорания в одном месте и методично, не разбрасывая огнетушащее вещество по всему очагу возгорания; только потушив огонь в одном месте можно переходить на другой участок;
 - 5.1.5. после того, как пламя сбито, и при наличии заряда в огнетушителе необходимо дополнительно покрыть те участки потушенной поверхности, которые имеют тенденцию к повторному возгоранию;
 - 5.1.6. после тушения горючих материалов, способных тлеть (древесина, бумага, ткань и т.п.), с целью предупреждения повторного воспламенения необходимо применить на эти материалы огнетушащие вещества охлаждающего действия (использовать воду применив пожарный кран).
 - 5.2. При тушении жидкких горючих веществ необходимо:

- 5.2.1. подавать струю огнетушащего вещества, в первую очередь, на ближайший край очага возгорания, передвигая шланг из стороны в сторону, чтобы покрыть очаг по всей ширине;
- 5.2.2. направлять струю огнетушащего вещества на горящую поверхность, а не на пламя, под углом примерно 45° к ней; запрещается тушить жидкое горючие вещества, направляя струю огнетушащего вещества сверху вниз;
- 5.2.3. осуществлять подачу огнетушащего вещества непрерывно, передвигаясь вперед и не оставляя позади себя и по бокам непотушенные участки.
- 5.3. При тушении газообразных горючих веществ необходимо струю огнетушащего вещества направлять в струю газа почти параллельно газовому потоку, создавая облако из огнетушащего вещества.
- 5.4. При тушении электроустановок, электроприемников, электроустановочной арматуры и наружной электропроводки под напряжением до 1000В струю огнетушащего вещества необходимо направлять непосредственно на основание пламени с расстояния не менее 1 м от шланга и корпуса огнетушителя до токоведущих частей.
- 5.5. При тушении электроустановок напряжением от 1000В до 10000В тушение производится с расстояния не менее 2 м от шланга и корпуса огнетушителя до токоведущих частей, при условии отсутствия на них напряжения.
- 5.6. При тушении возгорания необходимо выбрать такую позицию, чтобы видеть очаг пожара и идти, по мере возможности, навстречу огня, а не вслед за ним.
- 5.7. Горящую вертикальную поверхность необходимо тушить снизу вверх.
- 5.8. Тушить очаг пожара необходимо в такой последовательности, чтобы ограничить его распространение в сторону, где имеются эвакуационные выходы, легковоспламеняющиеся и горючие материалы, баллоны с газами, поверхности, окрашенные горючими красками, ценные документы и оборудование.
- 5.9. В случае, если пожар имеет тенденцию распространения на узкий участок помещения (например, коридор), в котором единственным путем распространения огня является деревянный пол, а стены и потолок выполнены из негорючих материалов, огнетушитель необходимо привести в действие, направив его на пол данного участка помещения, с целью недопущения или замедления дальнейшего распространения огня.
- 5.10. В случае, если пожар имеет тенденцию распространения на узкий участок помещения (например, коридор), в котором единственным путем распространения огня является деревянный пол, а стены и потолок выполнены из негорючих материалов, огнетушитель необходимо привести в действие, направив его на пол данного участка помещения, с целью недопущения или замедления дальнейшего распространения огня.
- 5.11. При тушении необходимо следить за тем, чтобы путь к эвакуационному выходу оставался постоянно свободным от огня и дыма для личной эвакуации тушащего.
- 5.12. При наличии нескольких огнетушителей и людей необходимо применять огнетушители одновременно, а не по одному.
- 5.13. После того, как возгорание потушено, необходимо в течение 5 часов обеспечить наблюдение за местом возгорания, чтобы не допустить повторного возникновения пожара.
6. Меры безопасности при эксплуатации огнетушителя.
- 6.1. При эксплуатации огнетушителя запрещается:

- 6.1.1. эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе, на запорно-пусковом устройстве, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя;
 - 6.1.2. допускать случаи падения огнетушителя и наносить по нему удары;
 - 6.1.3. разбирать и ремонтировать огнетушитель, так как ремонт огнетушителей должен осуществляться в специализированных организациях
7. При тушении пожара в помещениях необходимо учитывать возможность разряда статического электричества, образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара в результате образования порошкового облака.
8. После применения, огнетушитель порошковый следует отправить на перезарядку, заменив его однотипным резервным огнетушителем.

Разработал:

Ведущий специалист по противопожарной профилактике

Г.Ф. Яцинов

Приложение №4 к инструкции о мерах пожарной
безопасности для работников спортивного
сооружения УСБ «Саланга» КГАУ «РЦСС»
ИПБ 001-2021-ФСЦ

ПАМЯТКА

Рекомендуемые варианты поведения при пожаре работников и посетителей УСБ «Саланга»

1. При проведении тренировок с каждым работником и посетителем филиала разрабатываются как минимум два варианта: когда из здания при пожаре ещё можно выйти, и когда эвакуация обычным путём уже невозможна.
2. Прежде всего, следует определить для себя, выходить или не выходить.
 - 2.1. Если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде чем открыть дверь и выйти наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите свою руку к двери или осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь.
 - 2.2. Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: достаточно сделать несколько вдохов и вы можете погибнуть от отравления продуктами горения. В спокойной обстановке определите на своём этаже или в коридоре: сколько это 10 метров?
 - 2.3. Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, хорошо представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться одеждой или споткнуться о непредвиденное препятствие. Кроме того, очаг пожара может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению - только наверх, т.е. вашей задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в помещение.
 - 2.4. Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то:
 - 2.4.1. уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте;
 - 2.4.2. знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро, для оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда всего 5-7 минут);
 - 2.4.3. если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрическом щите;
 - 2.4.4. дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже ползком: ближе к полу температура воздуха ниже и больше кислорода;
 - 2.4.5. по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может задержать распространение горения более чем на 10-15 минут!). Это даст возможность другим людям также покинуть опасную зону или даже организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны, (например, проложить рукавную

- линию от пожарной мотопомпы и подать воду);
- 2.4.6. если дыма много, першит в горле, слезятся глаза - пробирайтесь, плотно закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим вы спасёте свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не спасает от отравления угарным газом;
- 2.4.7. покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад зачем-нибудь, т.к. опасность там сильно возросла;
- 2.4.8. в случае, если вы вышли из здания необходимо немедленно отправиться в пункт сбора и отметить там, это поможет отследить сколько людей самостоятельно эвакуировались из здания.
- 2.5. Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу:
- 2.5.1. не поддавайтесь панике, помните, что современные железобетонные конструкции в состоянии выдержать высокую температуру;
- 2.5.2. если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надёжно загерметизировать своё помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из коридора и проникновения дыма с улицы - закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решёток;
- 2.5.3. если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки;
- 2.5.4. если в помещении есть телефон, звоните в п.г.т. Тисуль 8(38447) 2-15-62 или в пожарную часть п.г.т. Белогорск 8(38447) 63001, даже если вы уже звонили туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнём от выхода. Телефоны расположены в помещении администратора, на посту охраны при въезде на территорию и на входе во второй подъезд;
- 2.5.5. если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком - так будет легче дышать (около пола температура ниже и кислорода больше);
- 2.5.6. оберните лицо /рот, нос/ повязкой из влажной ткани, для снижения попадания горячего дыма в легкие;
- 2.5.7. продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице;
- 2.5.8. если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность вашего убежища нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет нечем. Из-за тяги вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помните об этом, прежде чем решиться разбить окно;
- 2.5.9. привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно открывать окна и кричать, можно, например, вывесить из форточки или из окна (не распахивая их!) большой кусок яркой ткани. Если конструкция окна не позволяет этого сделать, можно подручными средствами (маркер, губная помада и т.д.) во все

стекло написать «SOS» или начертить огромный восклицательный знак;

2.5.10. если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, крепко свяжите шторы, предварительно разорвав их на полосы, закрепите их за батарею отопления, другую стационарную конструкцию (но не за оконную раму) и спускайтесь. Во время спуска не нужно скользить руками. При спасании с высоты детей нужно обвязывать их так, чтобы верёвка не затянулась при спуске. Надо продеть руки ребёнка до подмышек в глухую петлю, соединительный узел должен находиться на спине. Обязательно нужно проверить прочность верёвки, прочность петли и надёжность узла.

Разработал:

Ведущий специалист по противопожарной профилактике

Г.Ф. Яцинов