



РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий спортивным сооружением
«Академия биатлона» КГАУ «РЦСС»


«11» 09 2024г.

К.А. Колович

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности для работников
спортивного сооружения «Академия биатлона» КГАУ «РЦСС»
ИПБ 001-2024-СТБ

Введена в действие распоряжением № Р-АБ-0041/2024
от «11» 09 2024г.

г. Красноярск 2024 г.

РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР № 295

1. Общие положения

- 1.1. Спортивное сооружение «Академия биатлона» КГАУ «РЦСС», здание которого расположено по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Биатлонная, здание 39 (спортивно-технологический блок с гаражом спецтехники и холодным складом. Спортивно-технологический блок. Лыжероллерные трассы), является обособленным подразделением Краевого государственного автономного учреждения «Региональный центр спортивных сооружений» (КГАУ «РЦСС», далее - Учреждение).
- 1.2. Настоящая инструкция устанавливает правила (меры) пожарной безопасности для работников спортивного сооружения «Академия биатлона» КГАУ «РЦСС», здание 39 (спортивно-технологический блок с гаражом спецтехники и холодным складом. Спортивно-технологический блок. Лыжероллерные трассы).
- 1.3. Настоящая инструкция утверждается управляющим спортивным сооружением и вводится в действие распоряжением управляющего спортивным сооружением.
- 1.4. Изменения в инструкцию вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры спортивного сооружения или полномочий руководителей и т.п.
- 1.5. Инструкция признается утратившей силу на основании приказа директора/распоряжения управляющего спортивным сооружением, либо лиц, их замещающих.

2. Порядок содержания территории, здания, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.)

- 2.1. Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов. Ответственный - начальник административно-хозяйственного отдела.
- 2.2. Обеспечить надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, и наружным установкам, пожарным гидрантам. Ответственный - начальник административно-хозяйственного отдела.
- 2.3. Запрещается использовать для стоянки автомобилей площадки пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты. Ответственный - начальник административно-хозяйственного отдела.
- 2.4. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями

и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных на этажи зданий, либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности. Ответственный - начальник административно-хозяйственного отдела.

2.5. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог или проездов, незамедлительно представить в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечить установку знаков, обозначающих направление объезда, или устроить переезды через ремонтируемые участки дорог или проездов. Ответственный – главный инженер.

2.6. В здании запрещается:

2.6.1. хранить и применять на чердаке, а также под свайным пространством здания легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порохи, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы. Ответственный - главный инженер;

2.6.2. использовать чердаки, этажи, и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности. Ответственный – главный инженер;

2.6.3. устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и прямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности. Ответственный - начальник административно-хозяйственного отдела;

2.6.4. снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров, и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Ответственный - начальник административно-хозяйственного отдела;

2.6.5. проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты. Ответственный – главный инженер;

2.6.6. проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи). Ответственный - начальник административно-

хозяйственного отдела;

2.6.7. устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов. Ответственный - начальник административно-хозяйственного отдела;

2.6.8. устраивать в производственных и складских помещениях здания для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов. Ответственный - главный инженер;

2.6.9. проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности. Ответственный - главный инженер;

2.6.10. применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи. Ответственный - главный энергетик.

2.7. Периодичность уборки устанавливается управляющим спортивным сооружением. Уборка проводится методами, исключающими взвешивание пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

2.8. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями. Ответственный - главный инженер.

2.9. Обеспечить наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а так же дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных ли противоподымных дверей (устройств). Ответственный - начальник административно-хозяйственного отдела.

2.10. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

2.10.1. устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических

решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства;

2.10.2. размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов и эвакуационных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу;

2.10.3. устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

2.10.4. фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

2.10.5. изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования. Ответственный за выполнение мероприятий указанных в п. 2.10. - главный инженер.

2.11. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. Ответственный - главный-энергетик.

2.12. В здании запрещается:

2.12.1. эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

2.12.2. пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

2.12.3. эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

2.12.4. пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

2.12.5. использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

2.12.6. использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, том числе при проведении

- аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;
- 2.12.7. прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- 2.12.8. оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя. Ответственный за выполнением мероприятий указанных в п. 2.12. – главный энергетик.
- 2.13. Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. Ответственный – главный инженер.
- 2.14. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности:
- 2.14.1. аварийное (эвакуационное) освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- 2.14.2. светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской;
- Ответственный за выполнение мероприятий указанных в п. 2.14. – главный энергетик.
- 2.15. *Порядок содержания помещений гаража (в дополнении к пунктам 2.1.-2.16)*
- 2.15.1. покрытие пола гаража должно быть из материалов, препятствующих распространения пламени;
- 2.15.2. транспортные средства должно быть оборудовано исправным, сертифицированным огнетушителем;
- 2.15.3. наружный проезд и площадка у выхода из гаража должны своевременно очищаться от снега и льда;
- 2.15.4. определить порядок хранения ключей зажигания автомобилей;
- 2.15.5. направления путей движения транспортных средств и эвакуационных путей, выходов для людей и выездов для автотранспорта из гаража оборудовать объемными самосветящимися знаками пожарной безопасности, подключенными к сети эвакуационного освещения;
- 2.15.6. В местах проезда транспортных средств высота помещений и ворот от пола до низа выступающих конструкций и подвешного оборудования должна превышать не менее чем на 0,2 м наибольшую высоту транспортных средств и должна быть не менее 2,0 м.;
- 2.15.7. Пути движения транспортных средств внутри автостоянок должны быть оснащены ориентирующими водителя указателями;
- 2.15.8. Заправку транспортных средств топливом производить только на

заправочном пункте или на специально отведенной площадке у склада ГСМ;
 2.15.9. пролитые на пол ГСМ должны быть немедленно убраны при помощи песка. Ответственный за выполнение мероприятий указанных в п. 2.15. – начальник отдела оснежнения и подготовки стадиона и трасс.

2.16. В помещении гаража запрещается:

- 2.16.1. пользоваться открытым огнем, курить и производить работы с переносными кузнечными горнами, паяльниками, лампами и переносными сварочными аппаратами;
 - 2.16.2. производить подзарядку аккумуляторных батарей (в помещениях стоянки и обслуживания);
 - 2.16.3. хранить какие-либо материалы и предметы, за исключением оборудования, относящегося к данным помещениям;
 - 2.16.4. хранить тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 - 2.16.5. загромождать выездные ворота и проезды;
 - 2.16.6. устанавливать транспортные средства в количествах, превышающих норму, нарушать способ их расстановки;
 - 2.16.7. подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), а также пользоваться открытым источником огня для освещения во время техосмотров, проведения ремонтных и других работ;
 - 2.16.8. оставлять в автомобиле промасленные обтирочные концы и спецодежду по окончании работы;
- поручать техническое транспортных средств и управление ими людям, не имеющим соответствующей квалификации. Ответственный за выполнение мероприятий указанных в п. 2.16. – начальник отдела оснежнения и подготовки стадиона и трасс.
- 2.16.9. В отсутствии ответственных лиц, указанных пунктах 2.2.-2.16., обязанности и контроль возложить на лиц, их замещающих, или лиц, назначенных распоряжением по структурному подразделению учреждения (за подписью управляющего спортивным сооружением или лица, его замещающего).

3. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

3.1. По окончании рабочего времени необходимо:

- 3.1.1. в помещениях обесточить электроустановки, за исключением систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- 3.1.2. провести осмотр помещений, оборудования, на предмет отсутствия источников возгорания, загромождений выездов и выходов;
- 3.1.3. закрыть окна, двери;
- 3.1.4. установить, произведена ли уборка помещений от горючих отходов, обтирочных материалов и порожней тары;
- 3.1.5. установить, не загромождены ли проходы, выходы из помещений и подступы к пожарным кранам и огнетушителям;

3.1.6. установить, не оставлено ли имущество или предметы, хранение которых в помещениях запрещено;

3.1.7. установить, не соприкасается ли имущество с радиаторами, трубами центрального отопления и другими нагревающимися поверхностями.

4. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ

4.1. В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", курение на территории и в помещениях спортивного сооружения – запрещено.

5. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

5.1. Специальная одежда работников должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах;

5.2. Хранение горючих веществ и материалов, легковоспламеняющихся жидкостей и газов, взрывоопасных веществ, не предусмотренных для хранения в соответствии с проектной документацией и расчетами категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в помещениях спортивного сооружения запрещается.

5.3. Ответственный за выполнение мероприятий указанных в п.5.1.-5.2. – начальник административно-хозяйственного отдела.

6. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши

6.1. Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Контроль - заведующий хозяйством.

6.2. Обеспечить исправное состояние искрогасителей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, а также устройств молниезащиты, устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах.

6.3. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Ответственный за выполнением мероприятий, указанных в п. 6.1.-6.2., - главный инженер.

7. Обязанности и действия работников при пожаре

7.1. Настоящий раздел является дополнением к схематическим планам эвакуации для работников спортивного сооружения при возникновении пожара;

7.2. действие раздела Инструкции распространяется на всех работников здания в период их нахождения на рабочем месте на территории спортивного сооружения, согласно утвержденных графиков работы, двадцать четыре часа в сутки;

7.3. все работники здания должны быть ознакомлены с настоящей Инструкцией и планом эвакуации людей при пожаре;

7.4. лица, виновные в нарушении пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством;

7.5. Порядок действия работников при обнаружении пожара, срабатывании пожарной сигнализации и включении автоматической системы оповещения об эвакуации людей:

7.5.1. всем работникам при обнаружении пожара или признаков горения в здании или помещениях (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) немедленно сообщить о пожаре по телефону (со стационарного телефона – 9101, с сотового телефона – 112, 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта – г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Биатлонная, 37). Горит (в каком помещении, что горит). Сообщил (должность Ф.И.О.)»;

7.5.2. немедленно оповестить работников и посетителей о пожаре с помощью системы оповещения. Нажать ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя, находящуюся на стене около дверей эвакуационных выходов, если оповещение о пожаре не включилось автоматически. Сообщить о пожаре своему непосредственному руководителю;

7.5.3. покидая помещение, отключить все электроприборы, отключить освещение, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

7.5.4. без паники и суеты, эвакуироваться из здания согласно плана эвакуации, избегая встречных и пересекающих потоков людей, эвакуируясь в Пункт (место) сбора, согласно приложения №2 настоящей Инструкции;

7.6. Выполнение возложенных функций при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей и принятие меры по тушению пожара в начальной стадии. Назначены следующие ответственные лица за:

7.6.1. сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб спортивного сооружения – работник, обнаруживший пожар;

7.6.2. принятие решения о начале эвакуации людей путем включения системы оповещения, направление членов дежурной смены к месту пожара, привлечение других работников спортивного сооружения и сотрудников службы охраны к эвакуации людей из здания спортивного сооружения к месту сбора - диспетчер службы противопожарной профилактики

(руководитель дежурной смены);

7.6.3. доклад управляющему спортивным сооружением и главному инженеру о начале эвакуации - диспетчер службы противопожарной профилактики (руководитель дежурной смены);

7.6.4. организация и контроль проведения эвакуации посетителей и лиц, в отношении которых предоставлен доступ к объекту спорта - начальник отдела спортивно-массовой работы, при его отсутствии на рабочем месте - старший администратор;

7.6.5. отключение, при необходимости, электроснабжения (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы агрегатов, аппаратов, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания спортивного сооружения - главный энергетик, при его отсутствии на рабочем месте - электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

Отключение производить:

7.6.6. отключение систем вентиляции, в случае отказа системы автоматического отключения при срабатывании пожарной сигнализации следует производить путем отключения вводных автоматических выключателей в ВРУ № 1 и № 2, расположенных в электрощитовой (подвал, комната № 0-05). прекращение всех работ в здании спортивного сооружения, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара - главный инженер, диспетчер службы противопожарной профилактики (руководитель дежурной смены);

7.6.7. по возможности информирование и удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара - начальник административно-хозяйственного отдела;

7.6.8. осуществление общего руководства по тушению пожара в *начальной стадии* (с учётом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны - главный инженер;

7.6.9. организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей - главный инженер;

7.6.10. оказание первой помощи пострадавшему, в случае необходимости - заведующая медицинским отделом, медицинская сестра;

7.6.11. В отсутствии ответственных лиц, указанных п.7.5.1-7.6.11, обязанности за обеспечение пожарной безопасности возложить на лиц, их замещающих, или лиц, назначенных распоряжением по структурному подразделению учреждения (за подписью управляющего спортивным сооружением или лица, его замещающего).

8. Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты

8.1. В состав дежурной смены входят: диспетчер службы противопожарной профилактики, дежурный администратор, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
4. ППБ-0-148-87. Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений" (утв. МВД СССР 25.12.1987, Госкомспортом СССР 11.01.1988).
5. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"

Ведущий специалист по противопожарной профилактике  Г.Ф. Яцинов

Документ прошел согласование в системе электронного документооборота КГАУ "РЦСС", согласование № 050586

Приложение № 1
к инструкции о мерах пожарной безопасности для работников
спортивного сооружения «Академия биатлона» КГАУ «РЦСС»
ИПБ 001-2024-СТБ

Схема расположения пункта (места) сбора

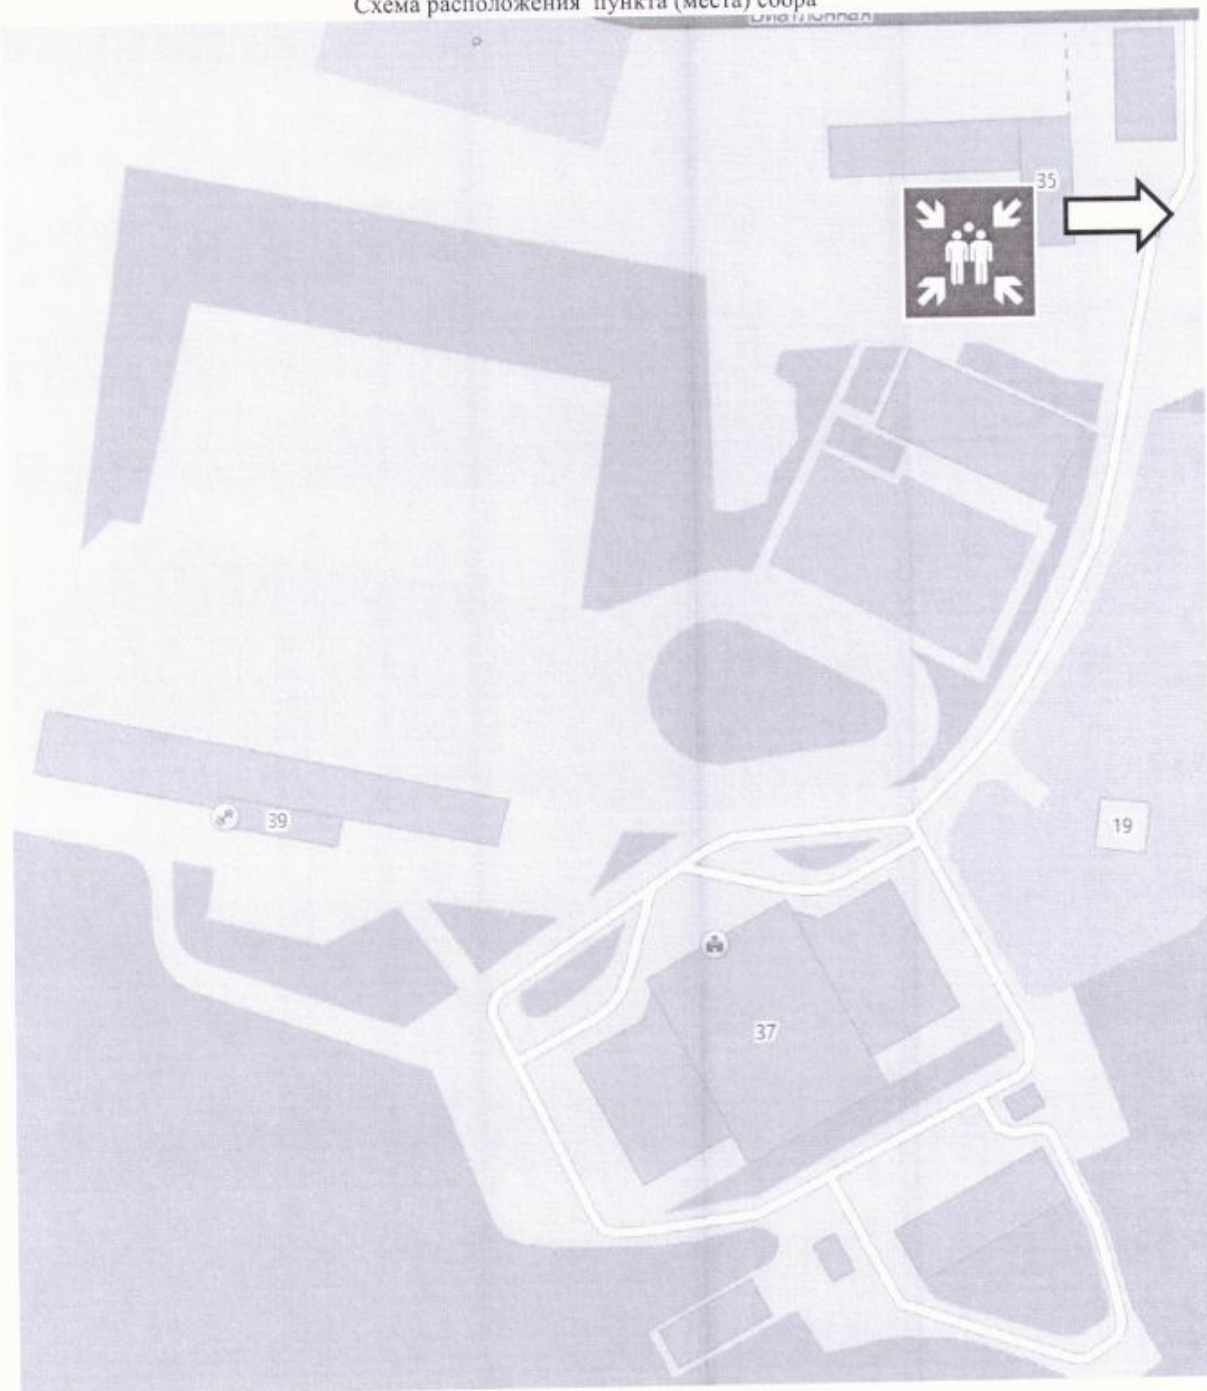

Подготовил:
Ведущий специалист по противопожарной профилактике
КГАУ «РЦСС»

Г.Ф. Яцинов

